
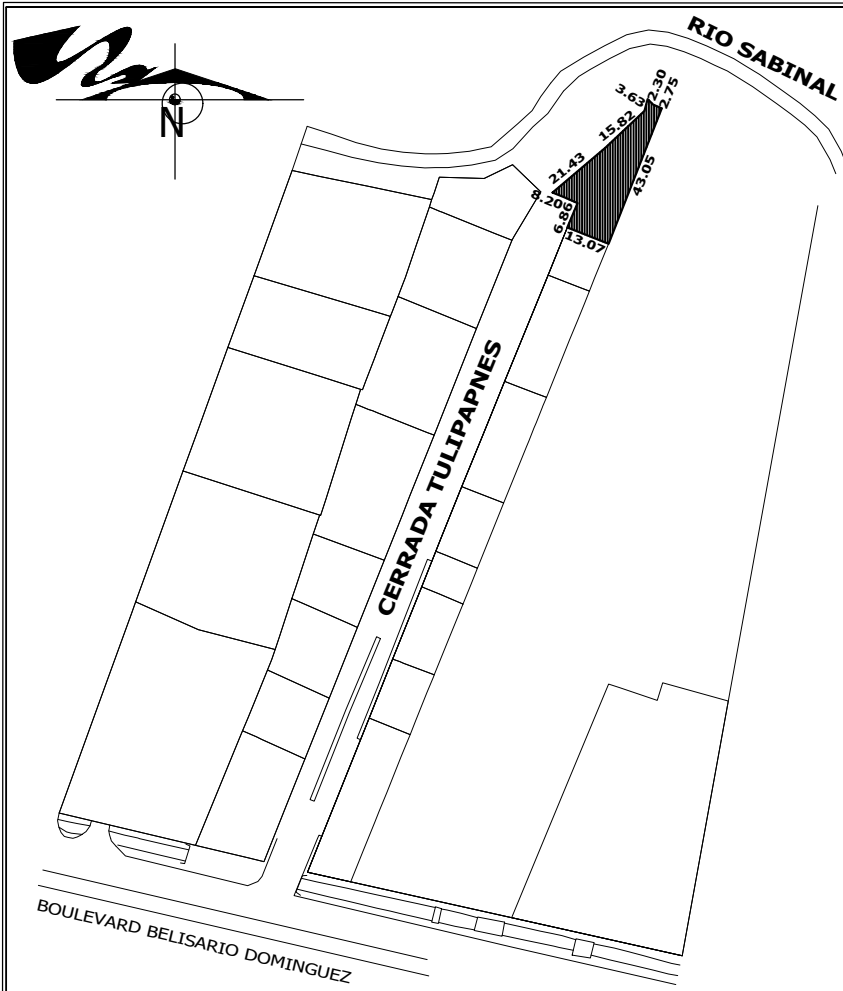


PLANTA BAJA

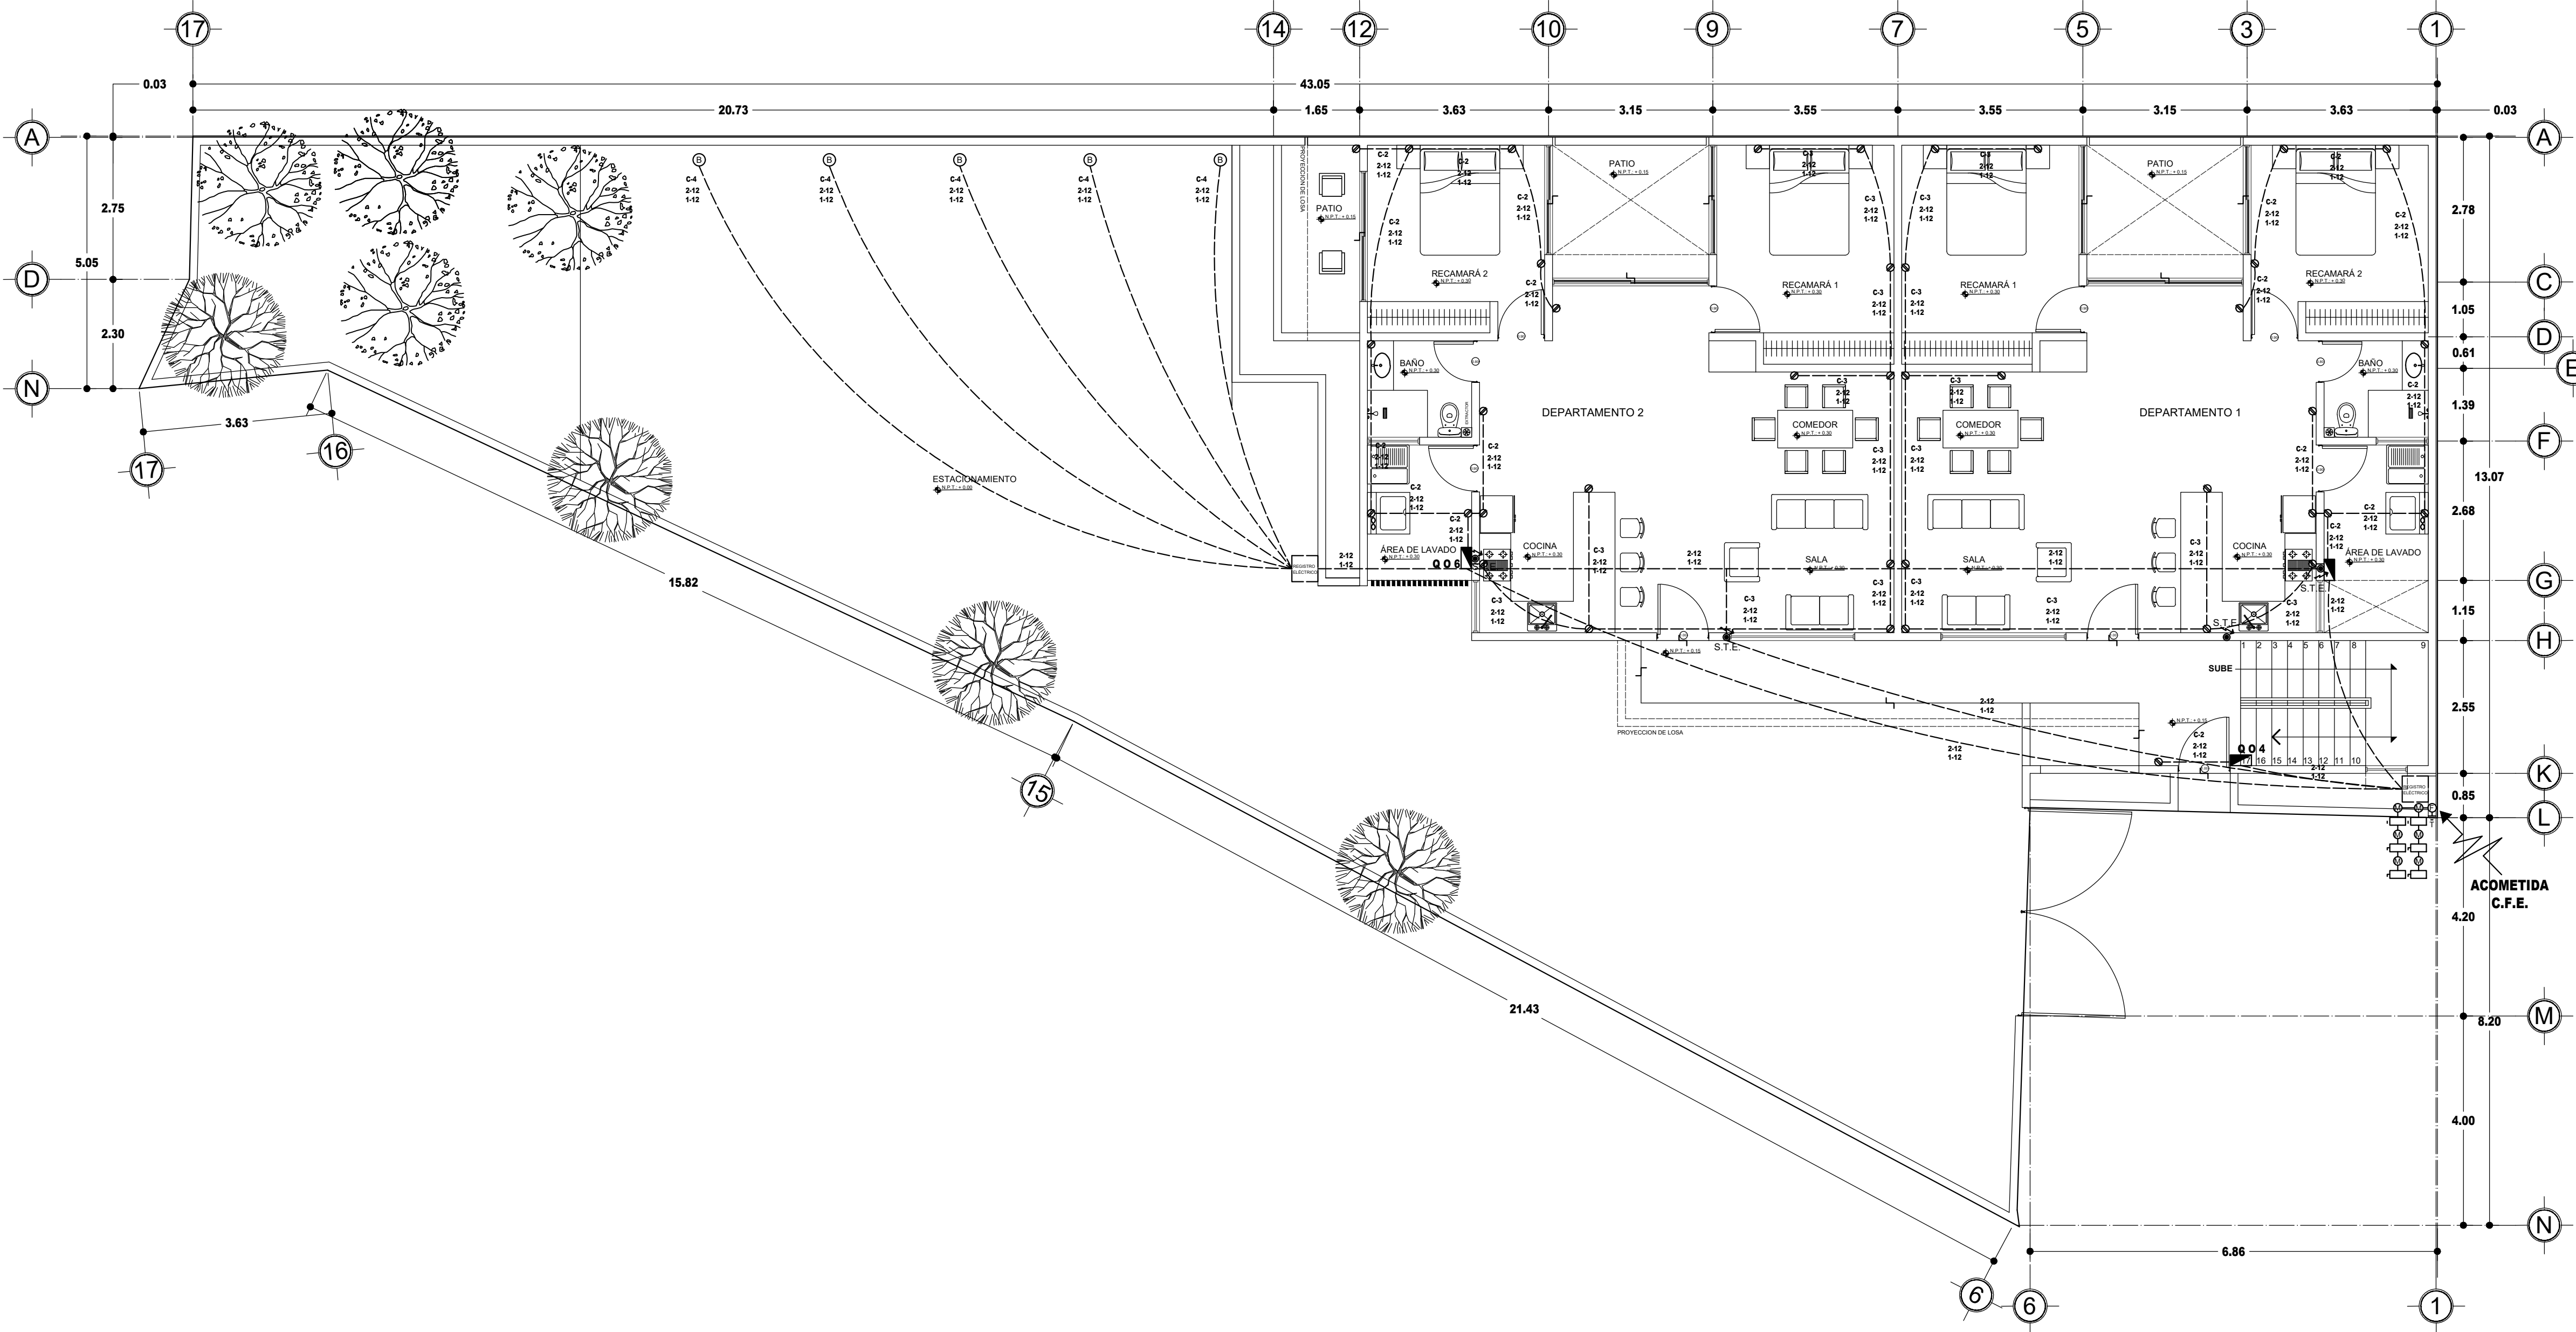

CROQUIS DE LOCALIZACION

| SIMBOLOGÍA | |
|------------|---|
| | ACOMETIDA C.F.E. |
| | MUFA SECA. |
| | MEDIDOR. |
| | TUB. CONDUIT DE PVC TIPO NORMAL POR LOSA. |
| | TUB. CONDUIT DE PVC TIPO PESADO ENTERRADO EN EL PISO. |
| | INDICA CANTIDAD Y CALIBRE DE CONDUCTORES. |
| | TABLERO DE CONTROL. |
| | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. |
| | CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DE 180W. |
| | SALIDA PARA BOMBA DE 1/2 H.P. DE 330W. |
| | APAGADOR SENCILLO. |
| | SALIDA DE CENTRO |
| | APAGADOR DE ESCALERA. |
| | ARBOTANTE |
| | SALIDA DE PISO |
| | LUMINARIA SOLAR |

SELLO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| FIRMA DEL DIRECTOR | FIRMA DE JEFE DEL DEPARTAMENTO |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| SELLO DE C.A.C.H.A. A.C. | ALINEAMIENTO: SUDUCUPLAUNO25720203 FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL: 032NPSL2024 FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024 FACTIBILIDAD Y USO DEL SUELO: SUDUCUPLAUNO25720203 FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2024 |
|--------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | D. R. O. ARQ. VÍCTOR RUBÉN CORDOBA REDONDA. D.R.O.C # 286 FIRMA |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| OBRA NUEVO : | 5 DEPARTAMENTOS |
| PROPIETARIO : | ERICK RIVERA AVENDAÑO |
| UBICACIÓN : | CERRADA TULIPANES No. 312 FRACC. TULIPANES |
| NOMBRE DEL PLANO : | INSTALACIÓN ELECTRICA CONTACTOS |
| CUADRO DE ÁREAS : | |
| SUP. DEL TERRENO: 530.23 M2 | SUP. PLANTA BAJA: 214.27 M2 |
| SUP. A CONSTRUIR: 426.54 M2 | SUP. PRIMER NIVEL: 212.27 M2 |
| SUP. LIBRE: 315.96 M2 | |
| ACOTACIONES : | ESCALA : 1:75 |
| FECHA: JUNIO 2024 | CLAVE: IE - 03 |

FIRMA DE CORRESPONSABLE ELECTRICO:

ING.NAHUM HORACIO PINEDA OROZCO
No. DE CEDULA PROFECIONAL: 775542
No. D.R.O. 2