

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUAN ALDAMA ZAC.

Oficio No. 52/2024
Juan Aldama, Zacatecas., a 06 de mayo 2024
Asunto: El que se indica

A Quien Corresponda.

Por medio del presente y en respuesta a la solicitud no. 321615024000002 hacemos de su conocimiento que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juan Aldama, desconoce en su totalidad el número de fugas de agua que se presentaron en el periodo 2013-2020 ya que no existe documentación que tenga esta información dentro del Departamento.

ATENTAMENTE




P.A. Gómez

Ing. Fernando Gómez González
Director General SIMAPAJA


REPARACIONES DE FUGAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023

MES	NO. DE REPARACIONES
ENERO 2023	146
FEBRERO 2023	110
MARZO 2023	90
ABRIL 2023	111
MAYO 2023	85
JUNIO 2023	120
JULIO 2023	98
AGOSTO 2023	65
SEPTIEMBRE 2023	75
OCTUBRE 2023	91
NOVIEMBRE 2023	75
DICIEMBRE 2023	88
TOTAL ANUAL:	1154

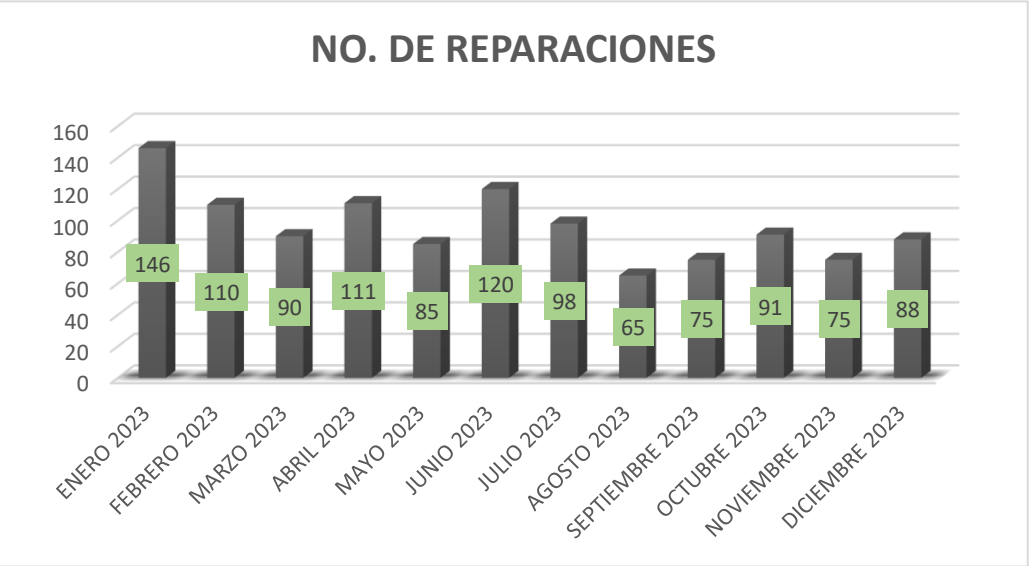

REPARACIONES DE FUGAS REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

MES	TOTAL DE REPARACIONES
SEPTIEMBRE 2021	21
OCTUBRE 2021	123
NOVIEMBRE2021	103
DICIEMBRE 2021	133

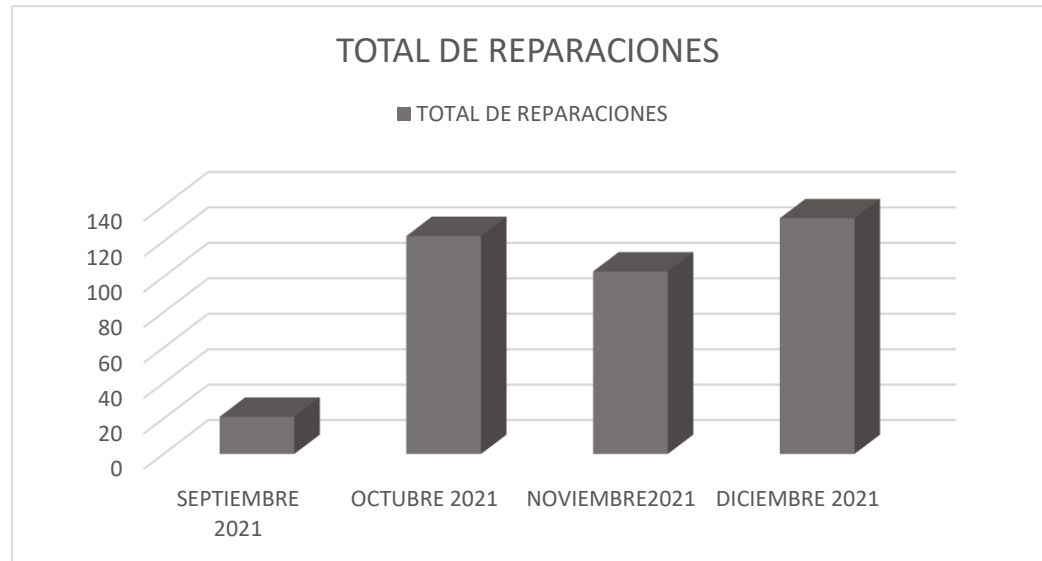

REPARACIONES DE FUGAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022

MES	NO. DE REPARACIONES
ENERO 2022	106
FEBRERO 2022	116
MARZO 2022	109
ABRIL 2022	101
MAYO 2022	73
JUNIO 2022	97
JULIO 2022	97
AGOSTO 2022	50
SEPTIEMBRE 2022	68
OCTUBRE 2022	58
NOVIEMBRE 2022	46
DICIEMBRE 2022	32
TOTAL ANUAL:	953

